

SHERPA AQUADUE

Pompe à chaleur air/eau split
polyvalente



SHERPA

Pompe à chaleur air/eau split
traditionnelle



SHERPA COLD

Pompe à chaleur air/eau split
pour climats froids



SHERPA MONOBLOC

Pompe à chaleur air/eau monobloc



SHERPA SHW

Chauffe-eau en pompe à chaleur



SIOS CONTROL

Système central de gestion de
l'installation en direct ou à distance



SiC

Systemes
Olimpia

DS[®]
intégrés
Splendid

SITALI

VMC décentralisée et canalisée



Bi2 WALL

Terminaux pour partie haute du mur



Bi2 AIR

Terminaux au design intégral et
contrôle multifonctions



Ci2 WALL

Terminaux pour partie haute du mur



Bi2 SMART

Terminaux total flat



Bi2 NAKED

Terminaux encastré







Sios[®]
CONTROL


BMS
Le Building Management
System d'Olimpia Splendid

SiOS CONTROL

Système central de gestion de l'installation en direct ou à distance

Complet et intuitif

SiOS Control est le BMS (Building Management System) d'Olimpia Splendid qui permet une gestion simple du système de chauffage, rafraîchissement, traitement de l'air et ECS. Une interface graphique intuitive et personnalisable sur les caractéristiques de chaque pièce, permet de contrôler chaque composant de l'installation : pompe à chaleur, ventilo-convecteurs et ventilo-radiateurs, plancher chauffant, chauffe-serviettes et VMC, de la gamme Olimpia Splendid comme d'autres fabricants*. Pour un contrôle réellement complet. SiOS Control permet par ailleurs de gérer aussi à distance, via la plateforme web (Cloud) ou l'application mobile. Complet, intuitif et même smart.

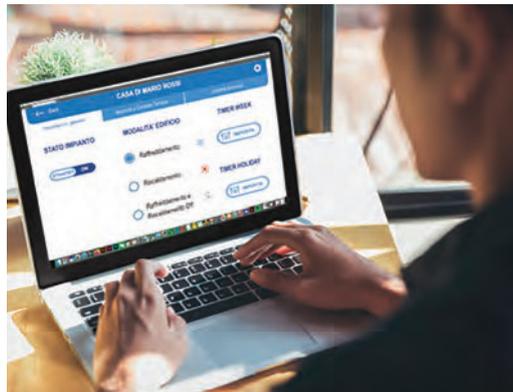

Qu'est-ce qu'il peut gérer ?

Gamme pompes à chaleur Sherpa ou générateurs d'autres fabricants*




Gamme ventilo-convecteurs et ventilo-radiateurs Bi2 et Ci2**




Gamme VMC Sitali ou VMC d'autres fabricants*



Sol à rayonnement (chauf. et raf.) et porte-serviettes



Comment ça marche ?

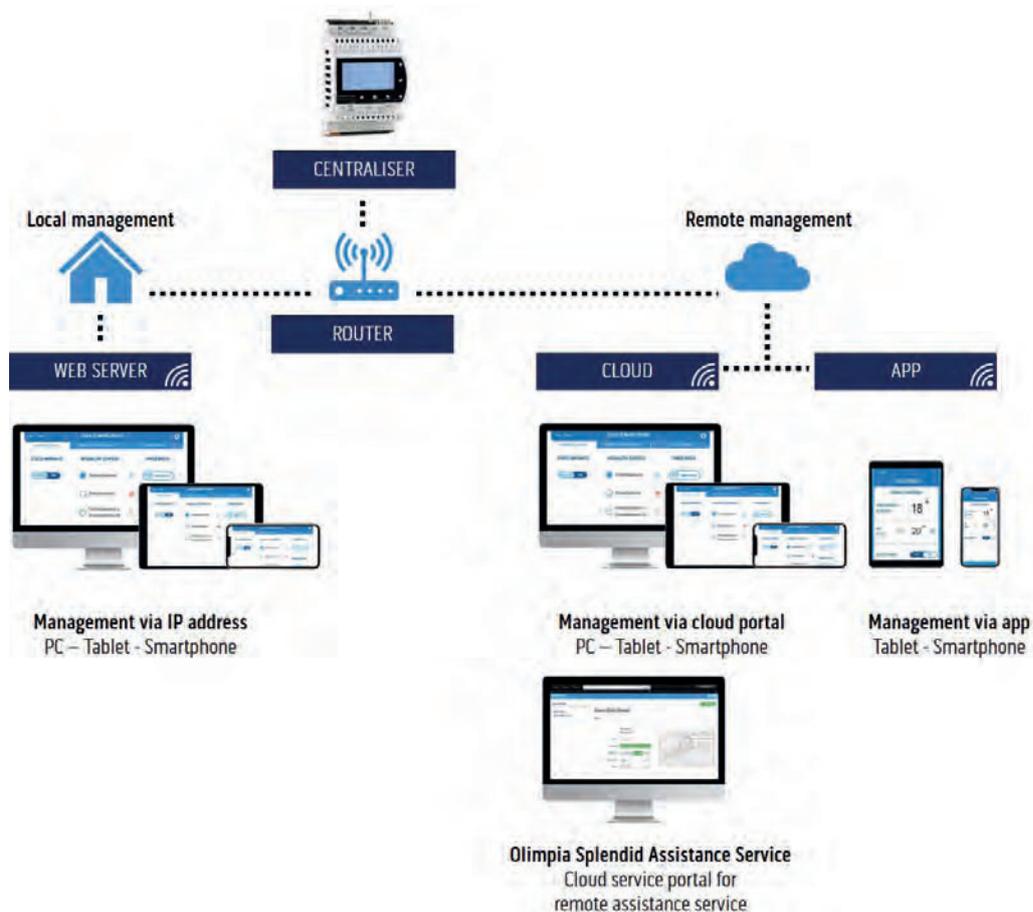

* Après vérification de la compatibilité

** Isolateur optique + carte relais avec alimentation nécessaire, consulter le manuel technique pour plus de détails.

Type de contrôle

ZONE DIRECTE :





- jusqu'à 60 unités ventilo-convecteurs/ventilo-radiateurs Bi2 et commandes correspondantes (divisées jusqu'à un maximum de 15 pièces indépendantes, au total entre zone directe et zone mitigée) ;
- 1 pompe à chaleur entre Sherpa S2/S3, Sherpa Aquadue S2/S3, Sherpa Tower S2/S3, Sherpa Aquadue Tower S2/S3 et Sherpa Monobloc S1/S2 E (ou des générateurs d'autres fabricants)* ;
- jusqu'à 4 chauffe-serviettes, avec thermostats correspondants ;
- jusqu'à 4 ventilo-convecteurs muraux Ci2** ;
- 1 sortie circulateur zone directe ;
- 1 sonde température air extérieur.

ZONE MITIGÉE :

- 2 sorties circulateur zone mitigée ;
 - 2 sorties robinet mitigeur ;
 - 2 sorties circulateur déshumidificateurs ;
 - 2 entrées sonde température eau zone mitigée ;
 - Jusqu'à 15 pièces indépendantes (au total entre zone directe et zone mitigée) avec plancher chauffant au sol pour chauffage et rafraîchissement.
- VMC :
- 1 sortie de groupe pour Sitali (ou VMC d'autres fabricants)*.

Installation simplifiée

Installation simple à travers une première configuration guidée pour pouvoir personnaliser SiOS Control en fonction des caractéristiques de la ligne mais aussi du bâtiment où il sera installé.

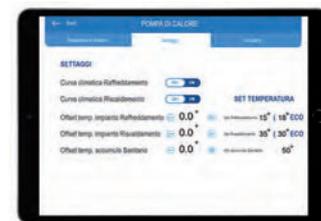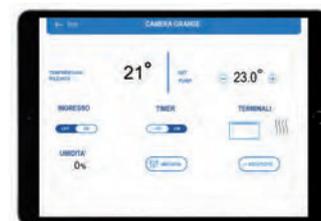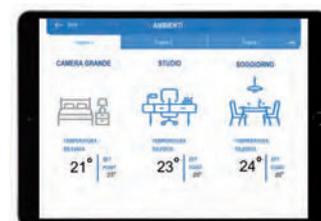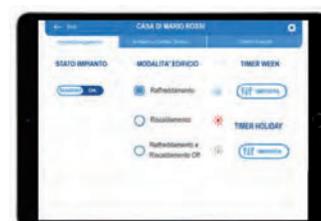

Pièces personnalisées

Possibilité de créer des pièces personnalisées pour pouvoir reproduire le schéma d'implantation de chaque bâtiment. Possibilité de créer jusqu'à 15 pièces au total entre zone directe (ventilo-convecteurs) et zone mitigée (plancher chauffant). Possibilité de donner un nom aux pièces et d'attribuer des icônes dédiées.

Gestion du confort pour chaque saison

SiOS Control peut gérer le rafraîchissement, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le traitement de l'air. L'interface graphique intuitive à icônes change de couleur en fonction de la fonctionnalité de l'installation et si les différentes pièces sont actives ou éteintes.

Programmateurs avec scénarios

SiOS Control possède des programmeurs hebdomadaires. Gère jusqu'à 4 programmeurs et chaque programmeur peut être configuré avec 6 créneaux horaires quotidiens. 5 scénarios sont disponibles pour chaque créneau horaire. Economy, Comfort, Night sont les scénarios préconfigurés, alors que les 2 scénarios Individual peuvent être directement configurés par l'utilisateur.

Réglages simplifiés

Avec SiOS Control, l'utilisateur peut modifier la température de consigne de l'eau +/- 5°C, pour une plus grande flexibilité de contrôle du confort, en évitant ainsi de varier les paramètres configurés par le centre d'assistance sur la pompe à chaleur.

* Après vérification de la compatibilité


** Isolateur optique + carte relais avec alimentation nécessaire, consulter le manuel technique pour plus de détails.

REMARQUE 1 : L'application pour Tablette et Smartphone permet une gestion simplifiée des fonctions et est limitée au contrôle d'un maximum de 10 pièces indépendantes.

GESTION

Gestion uniquement locale

En branchant avec un câble réseau l'unité de contrôle central B0858 à un Point d'Accès, il est possible de gérer SiOS Control dans le réseau Wi-Fi local, avec un PC, une Tablette, un Smartphone et un navigateur Internet classique.

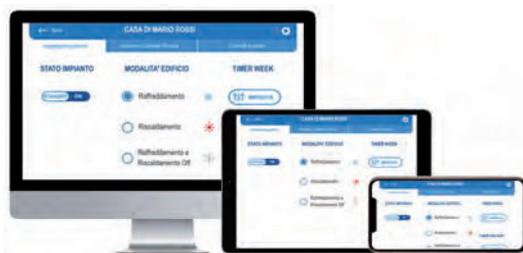

Gestion à distance (locale également)

En branchant avec un câble réseau l'unité de contrôle central B0858 à un routeur Internet, il est possible de gérer SiOS Control à distance à travers le cloud, avec un PC, une Tablette, un Smartphone et un navigateur Internet classique. Par ailleurs, pour une gestion simplifiée à distance, il existe l'Application SiOS Control qui contient les fonctions principales.



L'utilisation à distance requiert un abonnement biennal.

Assistance à distance

Le Service d'Assistance d'Olimpia Splendid pourra effectuer à travers le Cloud une assistance sur l'installation et sur les machines, même à distance, pour un service plus rapide et efficace en cas de problèmes ou d'alarmes sur l'installation.




COMPOSANTS

	CODE	DESCRIPTION
	B0858	Unité de contrôle L'unité de contrôle central est le composant nécessaire pour toutes les installations de SiOS Control, elle est dotée d'un clavier tactile, d'une sortie pour le câble réseau et de sorties Modbus RTU, 0-10V et relais pour les différents composants de l'installation.
	B0859	Kit d'unité d'expansion Module d'expansion nécessaire pour le contrôle des installations où sont présentes des zones avec de l'eau mitigée. Une seule expansion commande jusqu'à 4 pièces.
	B0860	Kit de sonde d'ambiance murale T-H Thermostat mural nécessaire pour le contrôle de ces installations et/ou pièces où sont présentes des zones avec plancher chauffant (chaleur et/ou froid) et/ou chauffe-serviettes. Affiche les valeurs de température et d'humidité ambiante.
	B0861	Kit de sonde d'ambiance encastrée T-H Thermostat à encastrer nécessaire pour le contrôle de ces installations et/ou pièces où sont présentes des zones avec plancher chauffant (chaleur et/ou froid) et/ou chauffe-serviettes. Affiche les valeurs de température et d'humidité ambiante.
	B0862	Kit de sonde de température d'eau Sonde de température de l'eau nécessaire pour les installations où sont présentes des zones eau mitigée.
	B0863	Kit de conversion de signal RTU-ASCII Convertisseur RTU-ASCII nécessaire pour les installations où sont présentes des zones d'eau directe (il est conseillé d'en utiliser un tous les 50 terminaux et pas au-delà de 500 mètres de ligne de communication).
	B0623	Kit sonde température air extérieur Sonde blindée pour la mesure de la température de l'air extérieur

Les transformateurs nécessaires pour l'alimentation de chaque dispositif, indiqués dans les manuels et sur les schémas d'installation de SiOS Control, ne sont pas inclus dans la fourniture d'Olimpia Splendid.

Exemple d'un schéma de SiOS control avec gestion de :

- pompe à Chaleur Sherpa Aquadue Tower
- Ventilateurs Bi2 Air et Bi2 Wall
- Plancher chauffant
- ECS et sèche-serviette
- VMC Sitali SF150 S1 et Sitali SFE100

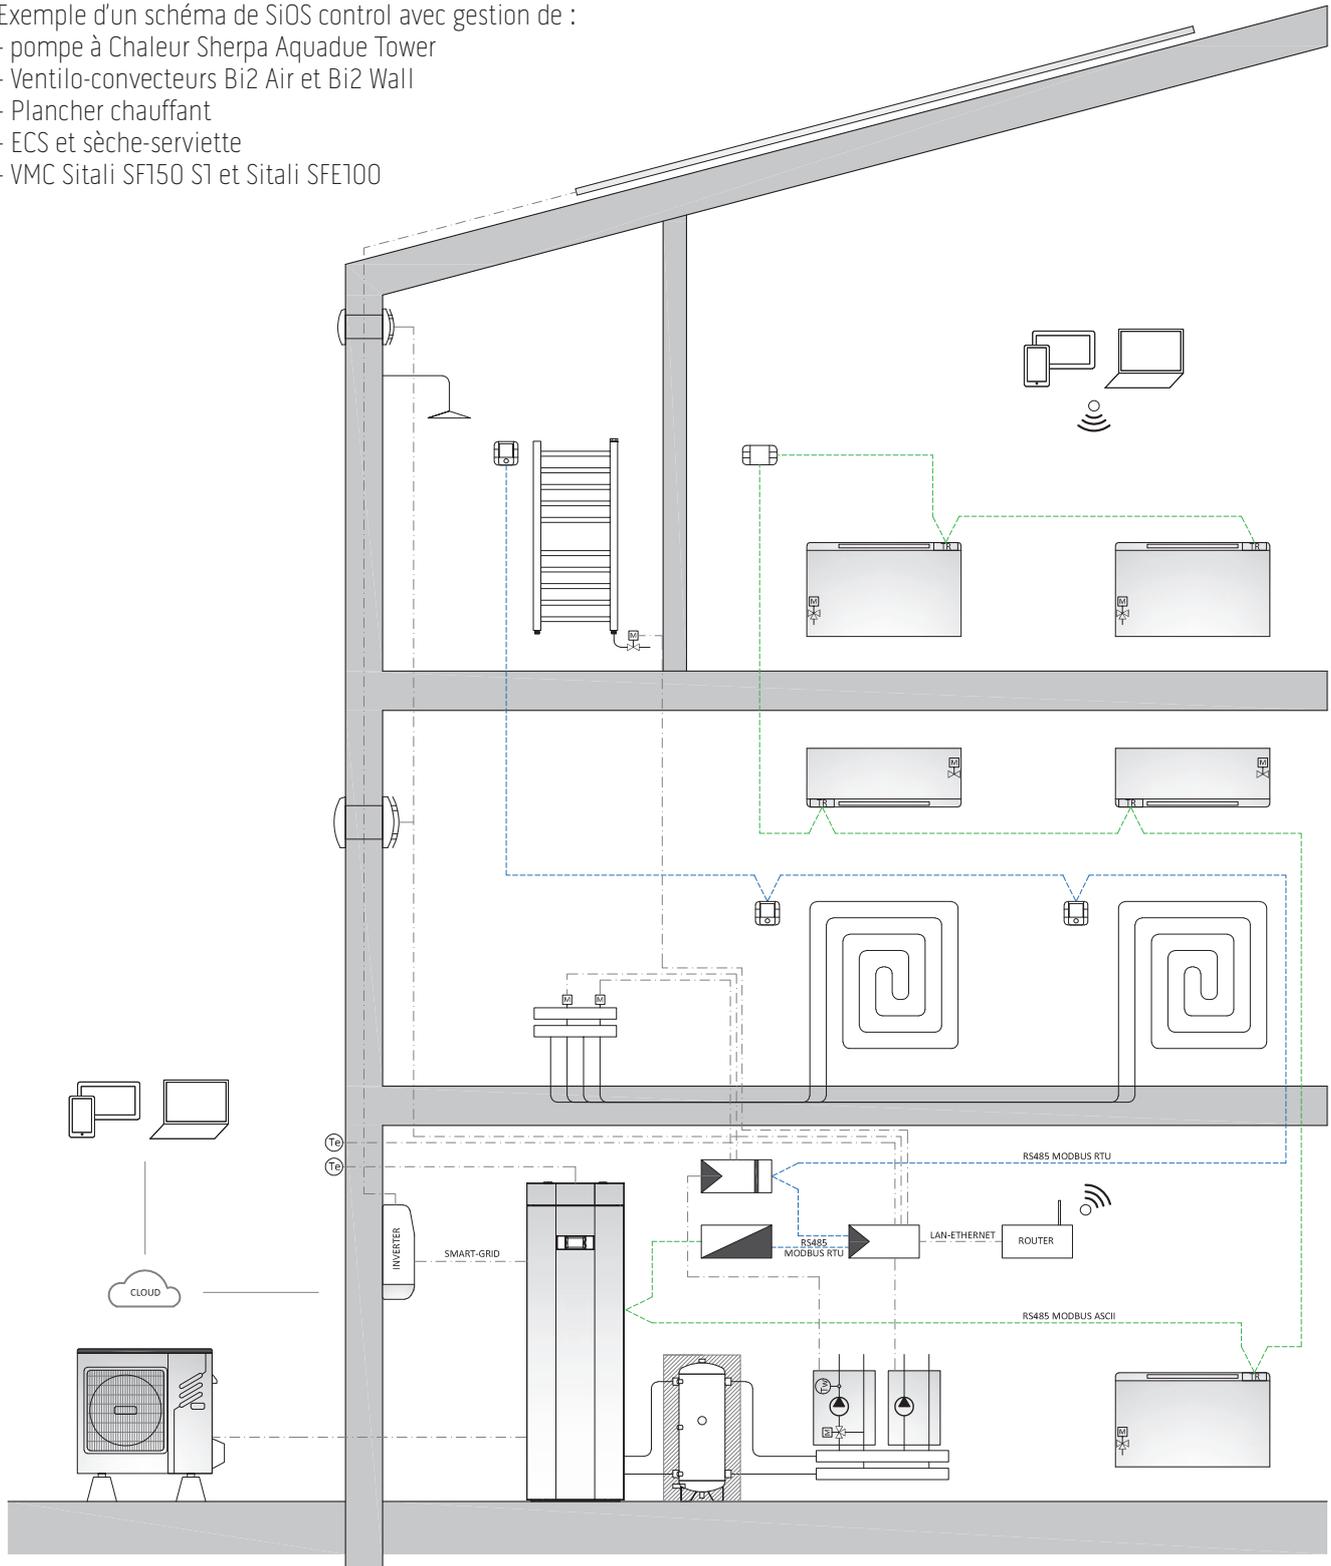

Remarque : le schéma est présent dans le seul but d'illustrer le système ; pour toutes les caractéristiques et les branchements, faire référence aux manuels d'installation correspondants

Légende :

	B0858	SIOS CONTROL UNITÉ DE CONTRÔLE CENTRAL
	B0859	KIT UNITÉ EXPANSION
	B0860	KIT SONDE D'AMBIANCE MURALE T-H
	B0861	KIT SONDE D'AMBIANCE À ENCASTRER T-H
	B0862	KIT SONDE TEMPÉRATURE EAU
	B0863	KIT CONVERTISSEUR SIGNAL FANCOILS RTU-ASCII
	B0623	KIT SONDE TEMPÉRATURE AIR EXTÉRIEUR